

Bilag 6.

Prøver

Udbedte prøver i forhold til kvalitetsevaluering



Ebberød Bank 2.0

Referencenr.: 111168

Alle prøver bedes mærket med leverandør navn.

Prøver

1. 111168-02 Hus 1.
Hjørnesamling tårn.

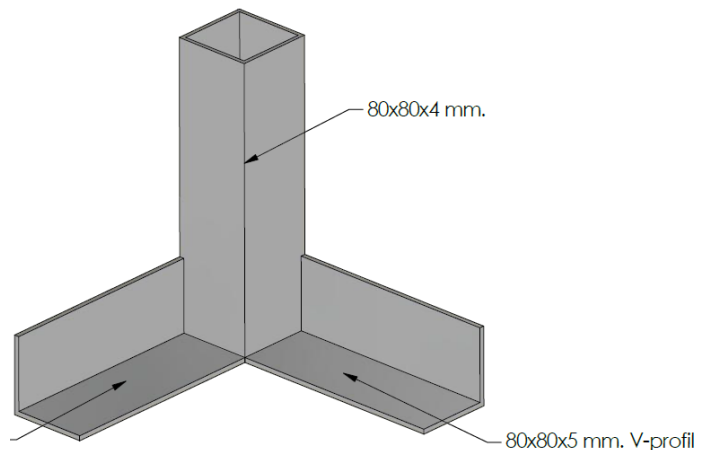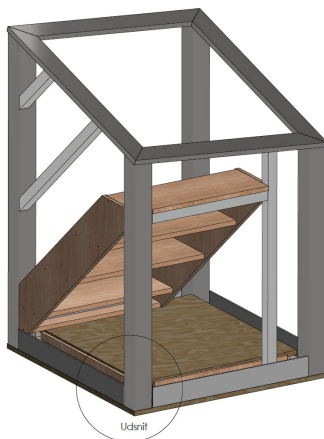

Vi udbeder os en prøve af hjørnesamling af aluminiumskonstruktionen i tårnet. Tårnene i decorationen bærer plateauet og optager en stor del af de lodrette og vandrette kræfter.

Hjørnesamlingen fra bundrammen af tårnet, som indeholder et lodret firkantprofil 80*80*4 mm med to tilstødende vinkelprofiler 80*80*4 mm.

Det er vigtigt at firkantprofilen er lukket i enden mod gulv, samt at vinkelprofilerne er, plan- og fuldsvejsede på inderside og yderside.

Alt svejsearbejde på aluminiumsrammer skal overholde DS/EN/ISO 10042 eller tilsvarende til kvalitetsniveau C. (gerne TIC svejsning)

Størrelse: 300 x 300 x 300 mm


Se bilag 1, afsnit 3.4, 3.5 & 8

Evalueringskriterier:

Vi vil fokusere på overholdelse af DS/EN/ISO 10042 eller tilsvarende til kvalitetsniveau C.

Med særlig fokus på plansvejsning, da denne er synlig.

**2. 111168- 04 Gelænder på langside
Rækværk i stål**

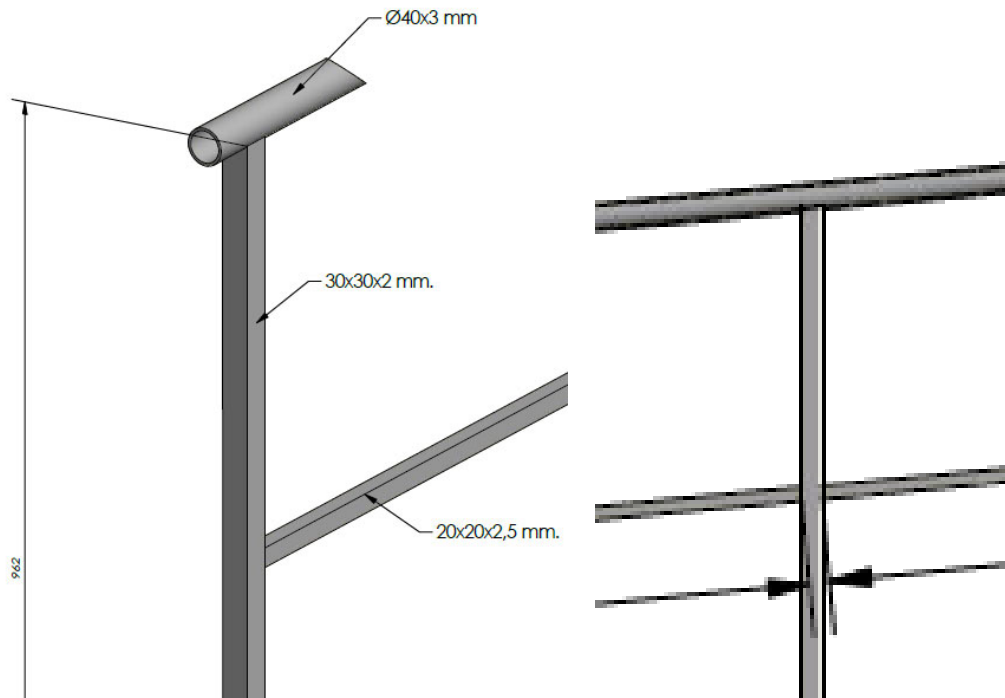

Vi udbeder os en prøve på et udsnit af rækværket.
Prøven skal indeholde en rund håndliste, firkantet knæliste, lodret firkant post.

Størrelse: B: 400, H: 800 mm.

Se bilag 1, afsnit 9

Evalueringskriterier:


Vi vil fokusere på overholdelse af DS/EN/ISO 10042 eller tilsvarende til kvalitetsniveau C; med særligt fokus på den visuelle finish, herunder kontrafræsning af den lodrette post og samling med håndlisteplansvejsning, da denne er synlig.

3. 111168-02 Hus 1 Facadebræt

Vi udbeder os en prøve af et facadebræt som anvendes på husene, den er fremstillet af en 10 mm kanalplast med en malet supernessel limet på.

Overfladen skal ligne ubehandlet 'sølvgråt' vejrpåvirket træ.
Omtrentlig størrelse: B:200, H: 800 mm.

Se bilag 1, afsnit 7

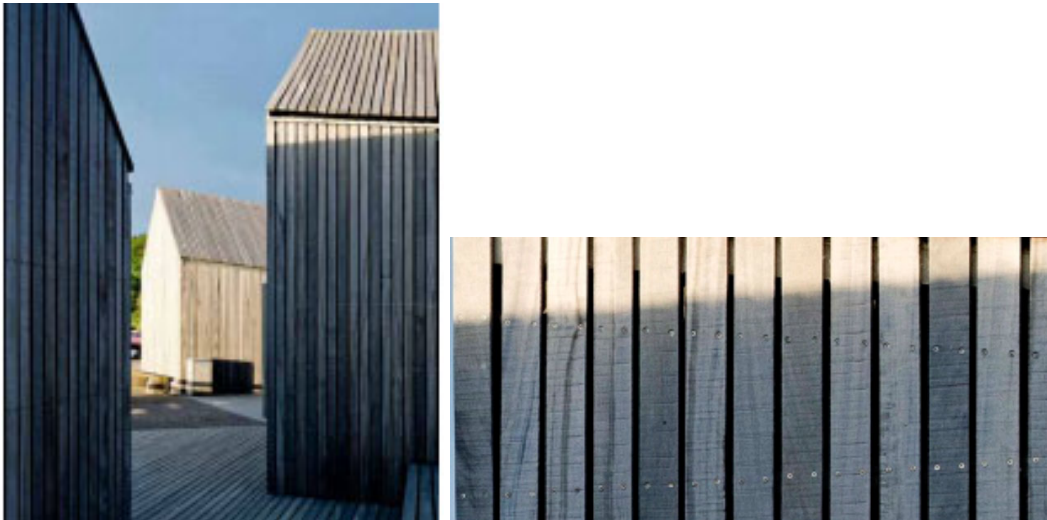

Referencefotos

Evalueringskriterier:

Vi vil fokusere på den autentiske/naturalistiske sølvgrå vejrbidte glød som ubehandlet træ får.

4. 111168-05 Lygtepæle Bemalet lygtepælsstolpe


Stolperne fremstilles af aluminiums rør, beklædt med lærred.
Maler**prøven** kan have en kerne af paprør eller lign., da det er overflade og farve der bedømmes.

Overfladen af stolperne skal have et autentisk udtryk som en trælygtepæl, der har stået udendørs i mange år, påvirket af vejr og vind – og med et farvespil som naturligt vil fremkomme. (se reference foto herunder)
Her skal det tages i betragtning af overfladen ses på min. 10 meters afstand.

Størrelsen på prøven skal være ca. 800 mm lang.

Se bilag 1, afsnit 10

Referencefotos

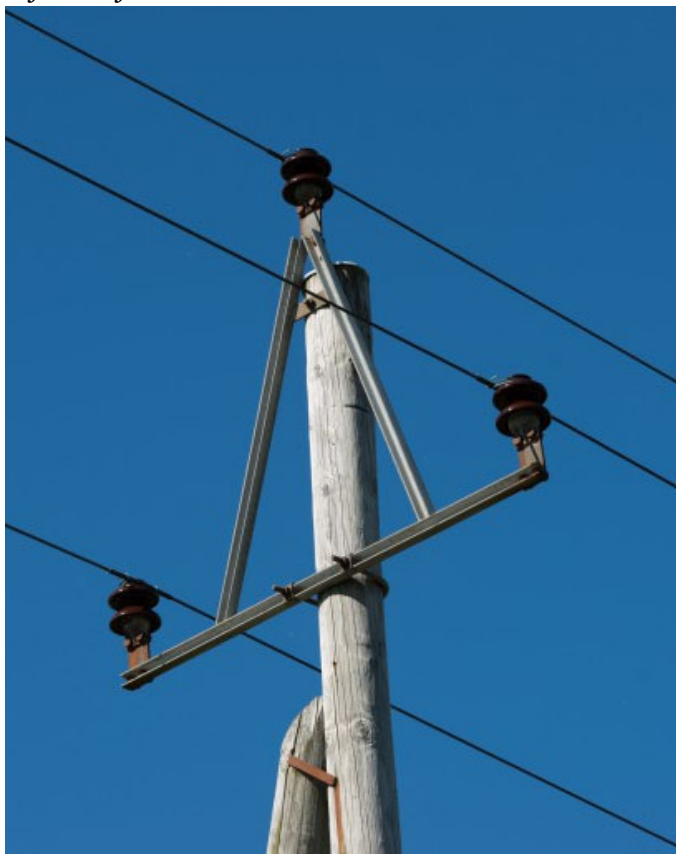

Evalueringskriterier:

Vi vil fokusere på det naturalistiske og realistiske udtryk af lygtepælen set på 10 meters afstand og det farvespil som naturligt vil fremkomme af vejr og vind.